

Модуль формирования сигнала управления инженерным и технологическим оборудованием



ДИПЛ-Симистор

Этикетка

ВАДШ.425412.010 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Назначение:

ДИПЛ- Симистор предназначен для управления исполнительными устройствами переменного тока (лампы, сирены, магнитные пускатели и т.п.).

1.2 Характеристики изделия:

Напряжение питания

– по ДИПЛ от 14 до 30 В.

Потребляемый ток

– не более 1 мА (без учета нагрузки).

Количество выходов

– 1.

Коммутируемое напряжение, не более

– 230 В (30 Вт)

Коммутируемый ток внутреннего источника, не более

– 0,5 А.

Диапазон температур

– от минус 30 до +70 °С.

Относительная влажность воздуха

– до 93 % при +40 °С.

Габаритные размеры (ДхШхГ) и масса

– 115х90х55, не более 0,23 кг.

Степень защиты оболочки

– IP65.

1.3 Комплектность

Таблица 1 – Комплектность

Наименование изделия	Кол.
Модуль формирования сигнала управления инженерным и технологическим оборудованием ДИПЛ-Симистор	1
Этикетка ВАДШ.425412.010 ЭТ	1

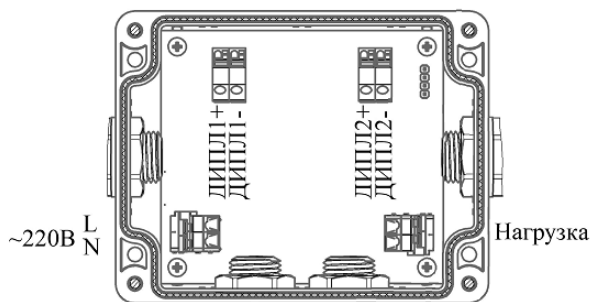


Рисунок 2 – Схема подключения модуля

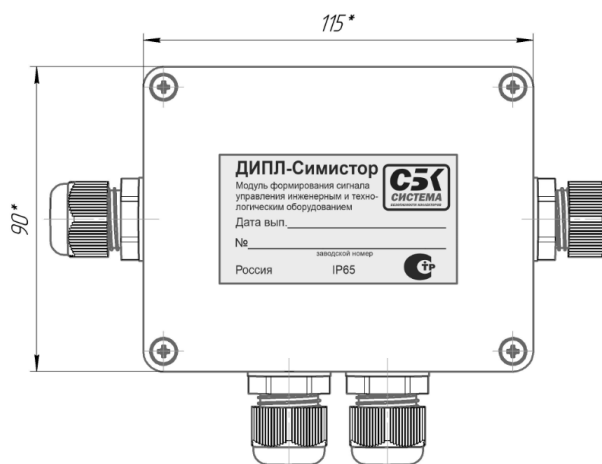


Рисунок 1 – Внешний вид модуля

2 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

2.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие системы и её составных частей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты отгрузки системы потребителю.

2.3 Гарантийный срок хранения, до ввода в эксплуатацию – 6 месяцев с даты отгрузки модуля.

2.4 Гарантийный ремонт или замену осуществляет предприятие–изготовитель.

3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Модуль формирования сигнала управления инженерным и технологическим оборудованием «ДИПЛ-Симистор» ВАДШ.425412.010 соответствует требованиям ТУ 26.30.50-022-05626135-2024.. Имеет сертификат соответствия № _____.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Модуль формирования сигнала управления инженерным и технологическим оборудованием «ДИПЛ- Симистор» ВАДШ.425412.010 зав. № 22.11.01.178.001 изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО «СБК».

Ответственный за приемку и упаковывание

Мезян А.Е.

26.02.2025

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

