

Модуль контроля дискретного сигнала ДИПЛ-Адрес Этикетка ВАДШ.426461.001 ЭТ



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Назначение:

Модуль контроля дискретного сигнала ДИПЛ-Адрес предназначен для подключения неадресных устройств (типа «сухой» контакт) к шине ДИПЛ и питания подключаемого устройства.

1.2 Технические характеристики:

Напряжение питания, ДИПЛ

- от 14 до 30 В.

Потребляемый ток, не более

- 8,5 мА.

Напряжение питания внешнего устройства

12 В

Максимальный ток внешнего устройства

28 мА

Рабочий диапазон температур

- от минус 30 до плюс 70 °С.

Относительная влажность

- до 93 % при +40 °С.

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96

- IP65.

Габаритные размеры (ДхШхГ)

-115х90х55.

Масса, не более

- не более 0,23 кг.

1.3 Комплектность

Таблица 1 – Комплектность

Наименование изделия (составной части, документа, программного изделия)	Кол., шт.
Модуль контроля дискретного сигнала ДИПЛ-Адрес	1
Этикетка ВАДШ.426461.001 ЭТ	1

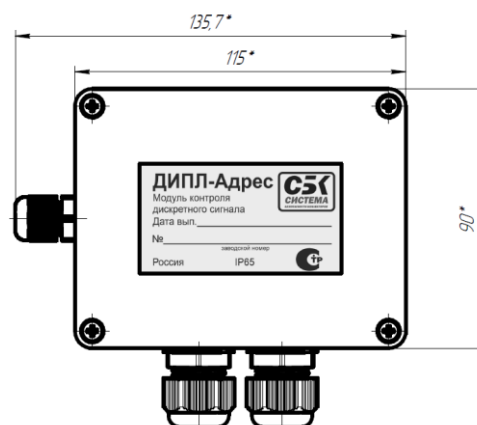


Рисунок 1 – Внешний вид модуля

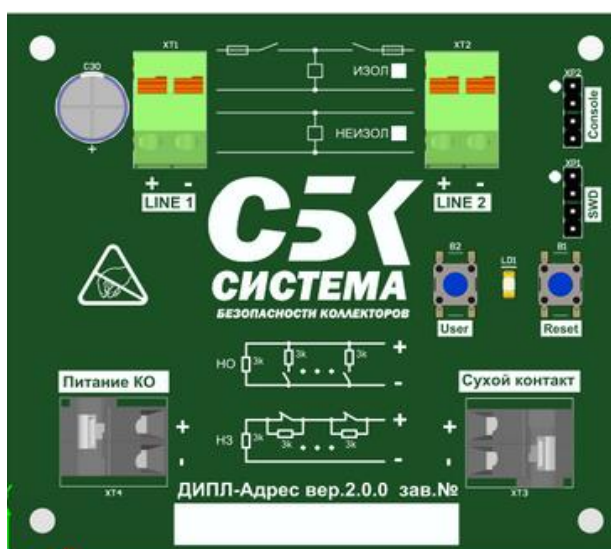


Рисунок 2 – Схема подключения модуля

2 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

2.1 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты отгрузки модуля.

2.2 Гарантийный срок хранения, до ввода в эксплуатацию – 6 месяцев с даты отгрузки модуля.

2.3 Гарантийный ремонт или замену осуществляет предприятие-изготовитель.

3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Модуль контроля дискретного сигнала «ДИПЛ-Адрес» ВАДШ.426461.001 соответствует требованиям ТУ 26.30.50-022-05626135-2024.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Модуль контроля дискретного сигнала «ДИПЛ-Адрес» ВАДШ.426461.001 зав. № 20.01.25.C1.280 изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО «СБК».

Ответственный за приемку и упаковывание



Мезин А.Е.

26.02.2025

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

