

Модуль контроля нагрузки
ДИПЛ-Контроль
Этикетка
ВАДШ.426474.002 ЭТ



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Назначение:

Модуль контроля нагрузки ДИПЛ-контроль предназначен для контроля напряжения в сети переменного тока.

1.2 Характеристики изделия:

Степень защиты оболочки
Интерфейс подключения
Напряжение питания по ДИПЛ
Потребляемый ток
Входное напряжение переменного тока
Габаритные размеры (ДхШхГ) и масса
Диапазон рабочих температур

– IP65.
– ДИПЛ.
– от 14 до 30 В.
– не более 1 мА.
– не более 265 В.
– 115х90х55 (не более 0,23 кг)
– от -30 до +70 °С.

1.3 Комплектность

Таблица 1 – Комплектность

Наименование изделия	Кол.
Модуль контроля нагрузки ДИПЛ-Контроль	1
Этикетка ВАДШ.426474.002 ЭТ	1

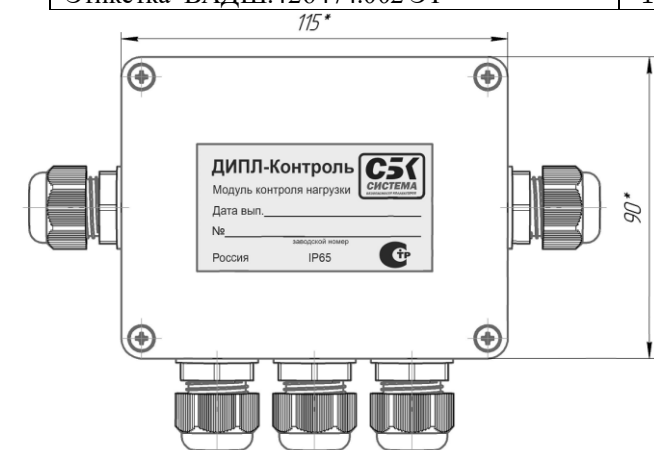


Рисунок 1 – Внешний вид модуля

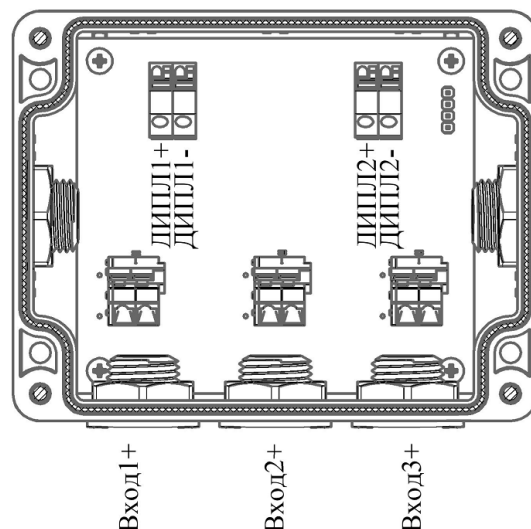


Рисунок 2 – Схема подключения модуля

2 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

2.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие системы и её составных частей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты отгрузки системы потребителю.

2.3 Гарантийный срок хранения, до ввода в эксплуатацию – 6 месяцев с даты отгрузки преобразователя системы.

2.4 Гарантийный ремонт или замену осуществляет предприятие–изготовитель.

3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Модуль контроля нагрузки ДИПЛ-Контроль ВАДШ.426474.002 соответствует ТУ 26.30.50-022-05626135-2024. Имеет сертификат соответствия № _____.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВАНИИ

Модуль контроля нагрузки ДИПЛ-Контроль ВАДШ.426474.002 зав. № 22.11.27.180.001 изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО «СБК».

Ответственный за приемку и упаковывание

Мезин А.Е.

26.02.2025

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

